

Bando Network Management System



GI MBV3 (RCU-MBV3) Guide

2005. 03

Remote Control Unit

1.1 GI MBV3 (RCU-MBV3) 설치순서

- RCU Module Board 설치
- RCU - MBV3 전원 Connector 연결 후 전원 동작 확인 (전원 Connector 위치 반드시 숙지)
- RCU - MBV3 Base Cover 분리
- ICS Board 설치
- RF Pass 신호선 Connector RCU - MBV3 Module Board에 연결
- RCU - MBV3 Module Board RF 신호 감지 유무 확인
- ICS Connector RCU - MBV3 Module Board에 연결
- 중앙 센터에 연락 하여 System ID 통보 후, RCU - MBV3 Module 동작 확인
- Signal Generator를 이용하여, 각 Port별로 상향신호 발생 후 상향신호 제어가 이루어지는지 확인
- RCU - MBV3 Module Board 설치 완료

Remote Control Unit


1.2 GI MBV3 (RCU-MBV3) 구성품

- RCU – MBV3 MODULE (1 EA)
- RCU – MBV3 ICS MODULE (3 EA)
- RCU BORAD 고정 볼트 (3 EA)

Remote Control Unit

1.2 GI MBV3 (RCU-MBV3) 구성품


- RCU - MBV3 TRANSPONDER MODULE

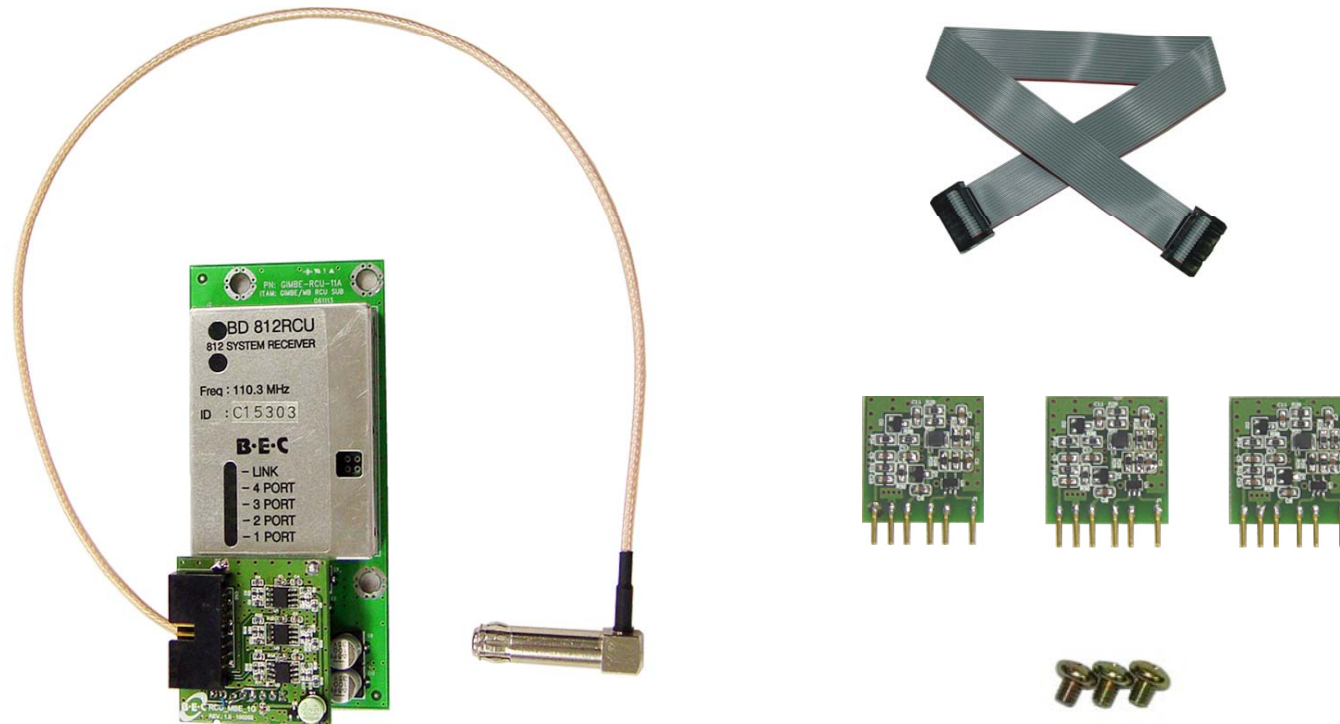

Remote Control Unit

1.3 GI MBV3 (RCU-MBV3)

✓ RCU - MBV3 (RCU - MBV3) 보드

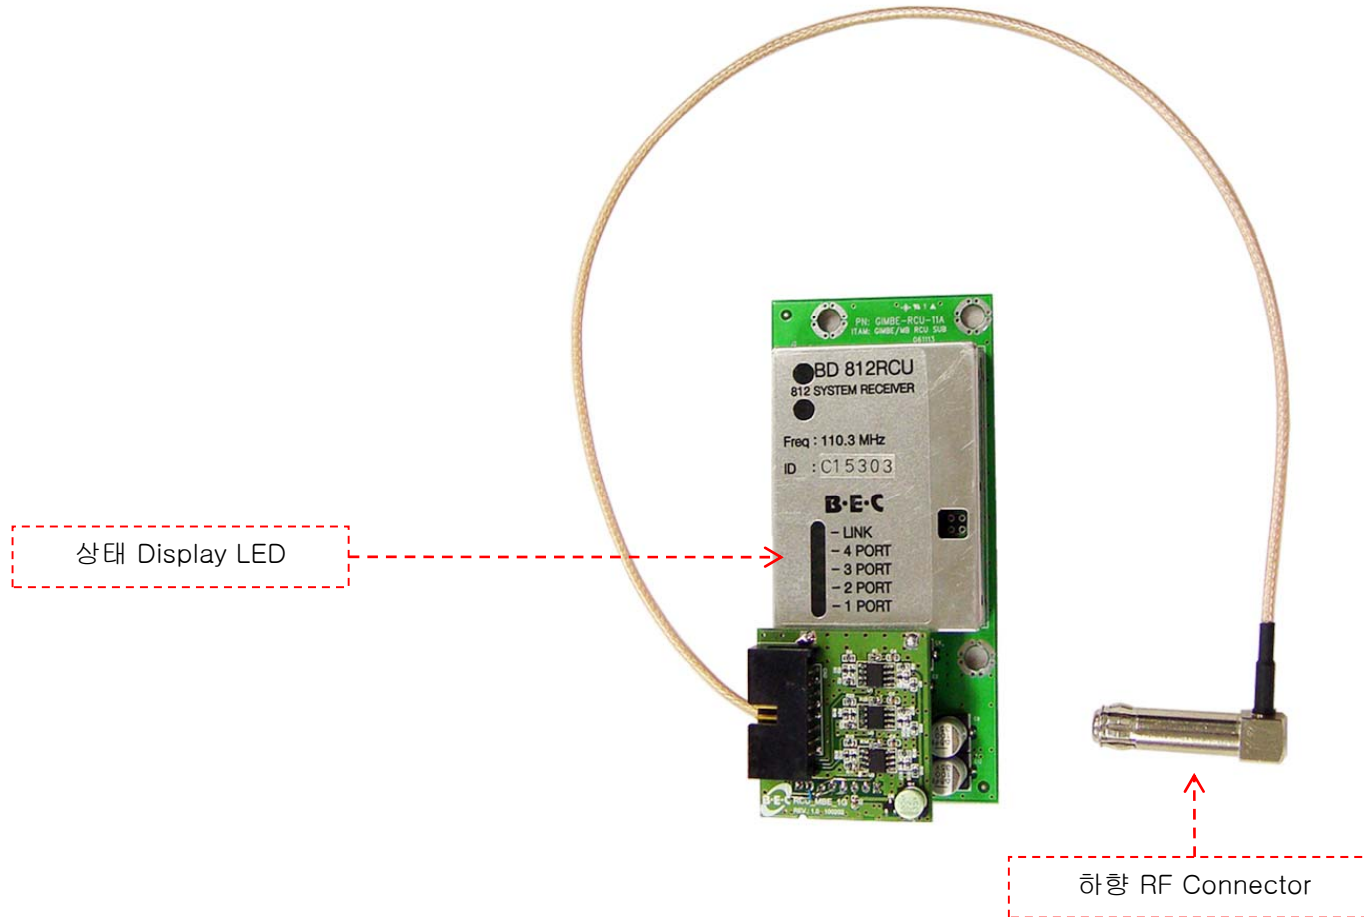

Remote Control Unit

1.4 GI MBV3 (RCU-MBV3)

- ✓ RCU - MBV3 (RCU - MBV3) 보드 설치




RCU - MBE Board 설치 위치

Cable tie 장착

Remote Control Unit

1.4 GI MBV3 (RCU-MBV3)

- ✓ RCU - MBV3 (RCU - MBV3) 보드 설치

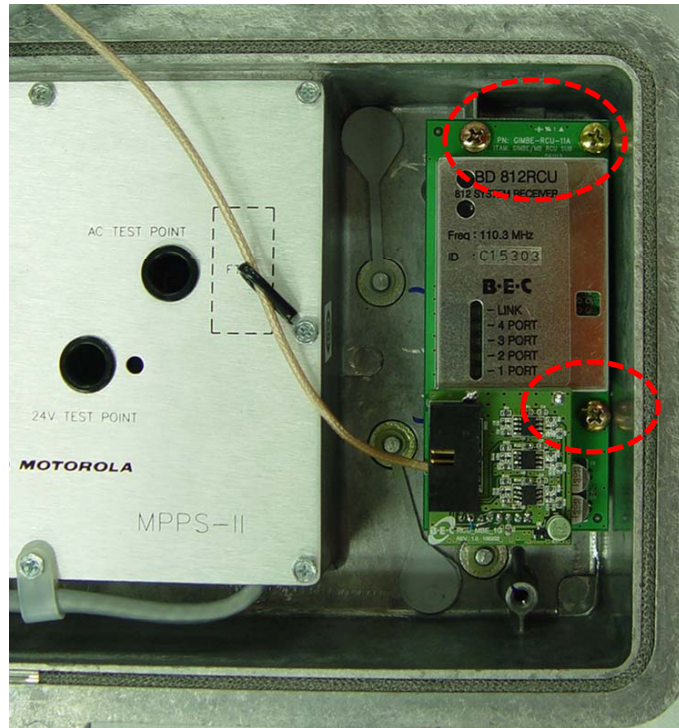


제품에 포함된 볼트를 이용하여 보드를 그림과 같이 고정한다

Remote Control Unit

1.5 GI MBV3 (RCU-MBV3E)

- ✓ RCU - MBV3 (RCU - MBV3) ICS 설치 위치

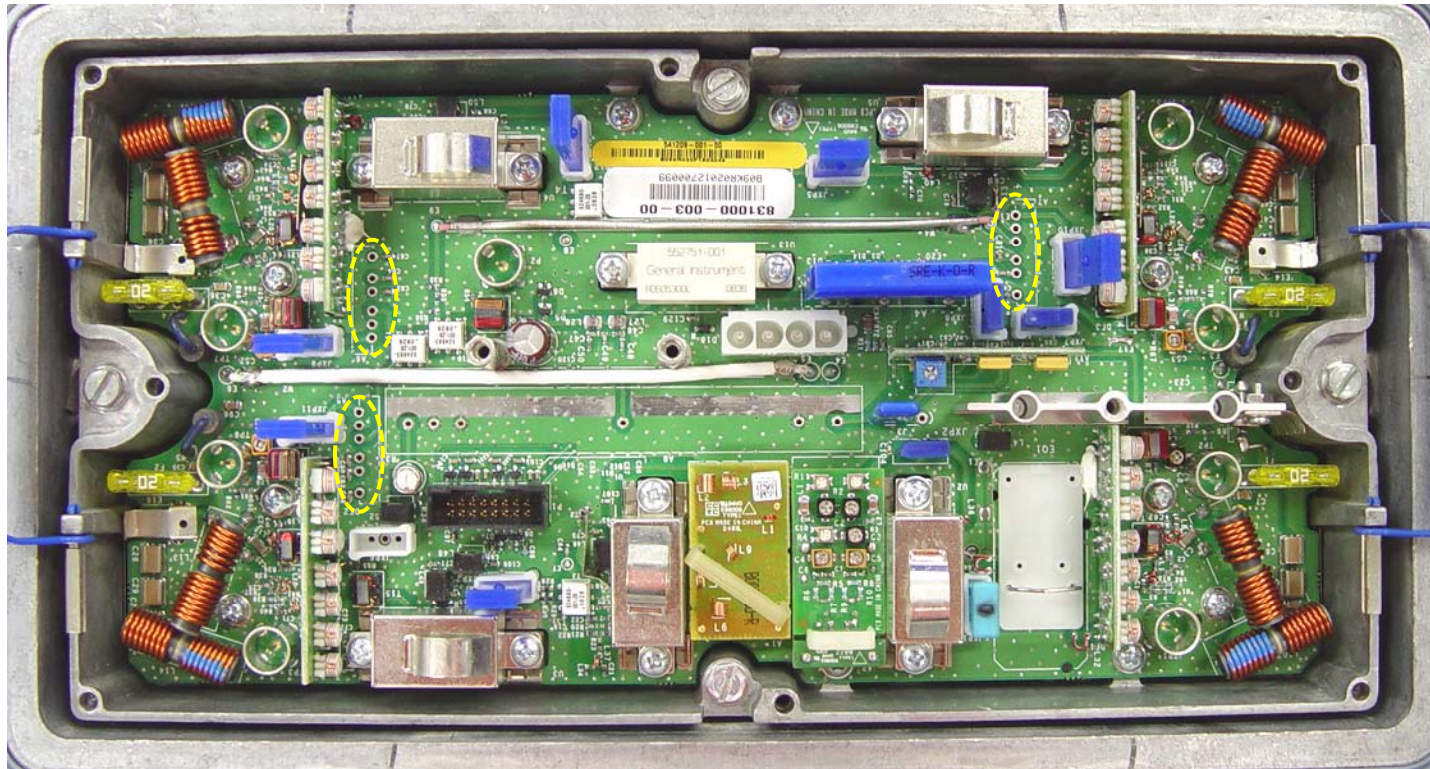


Remote Control Unit

1.5 GI MBV3 (RCU-MBV3)

✓ RCU - MBV3 (RCU - MBV3) ICS 설치

ICS 설치 위치에 존재하는 ATT를 모두 제거하고 ICS 모듈을 삽입 한다 1. ATT 제거한다

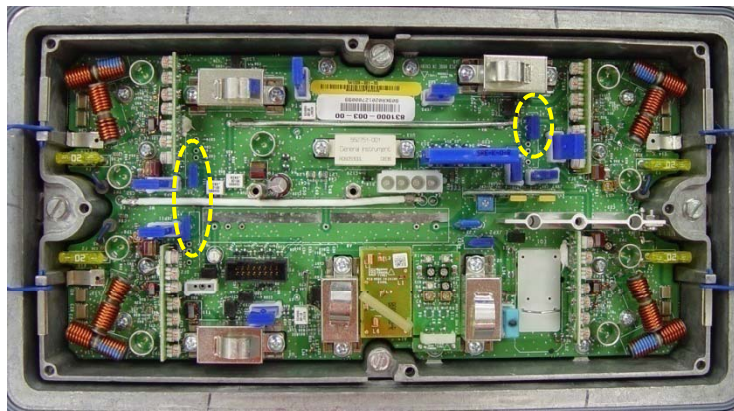


2. ATT 자리에 ICS Module 삽입한다



Remote Control Unit

1.6 GI MBV3 (RCU-MBV3)

- ✓ RCU - MBV3E (RCU - MBV3E) RF Cable 설치 위치

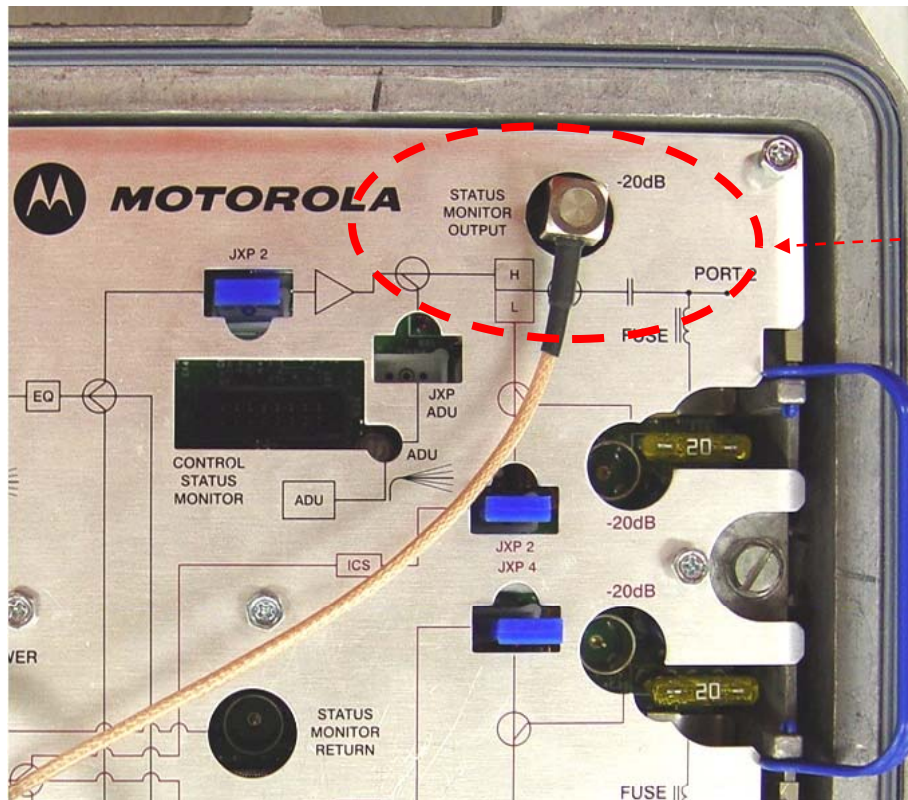


하향 RF CABLE 연결 위치

Remote Control Unit

1.7 GI MBV3 (RCU-MBV3)


- ✓ RCU - MBV3 (RCU - MBV3) 보드 전원 및 ICS 모듈 연결

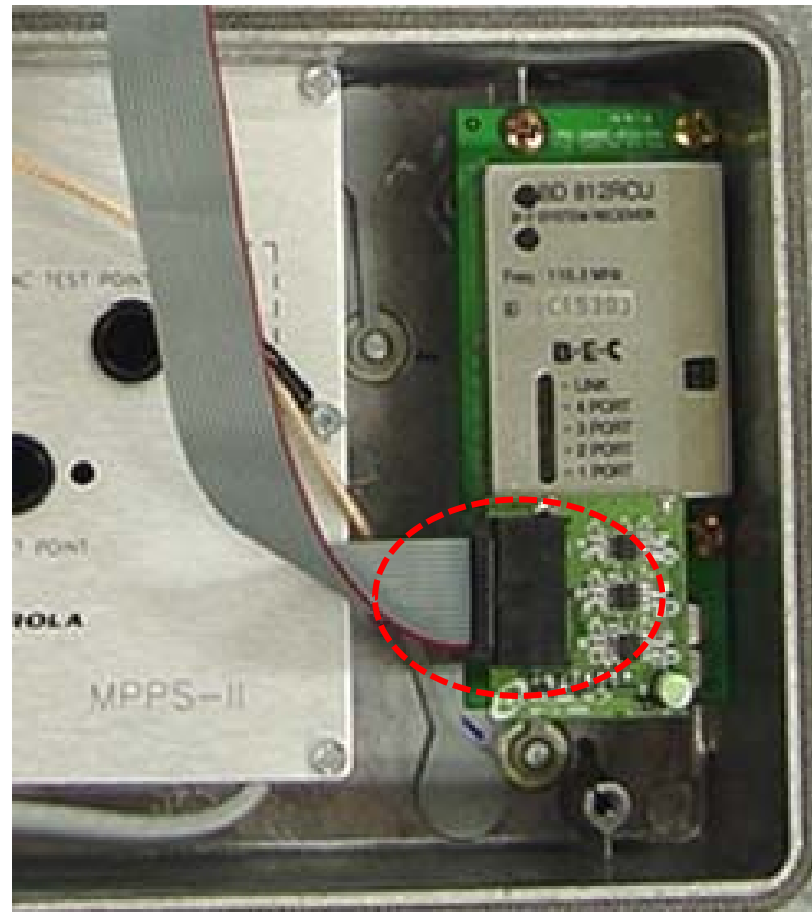

Remote Control Unit

1.8 GI MBV3 (RCU-MBV3)

- ✓ RCU - MBV3 설치 완료 모습 및 ICS 제어 포트 위치

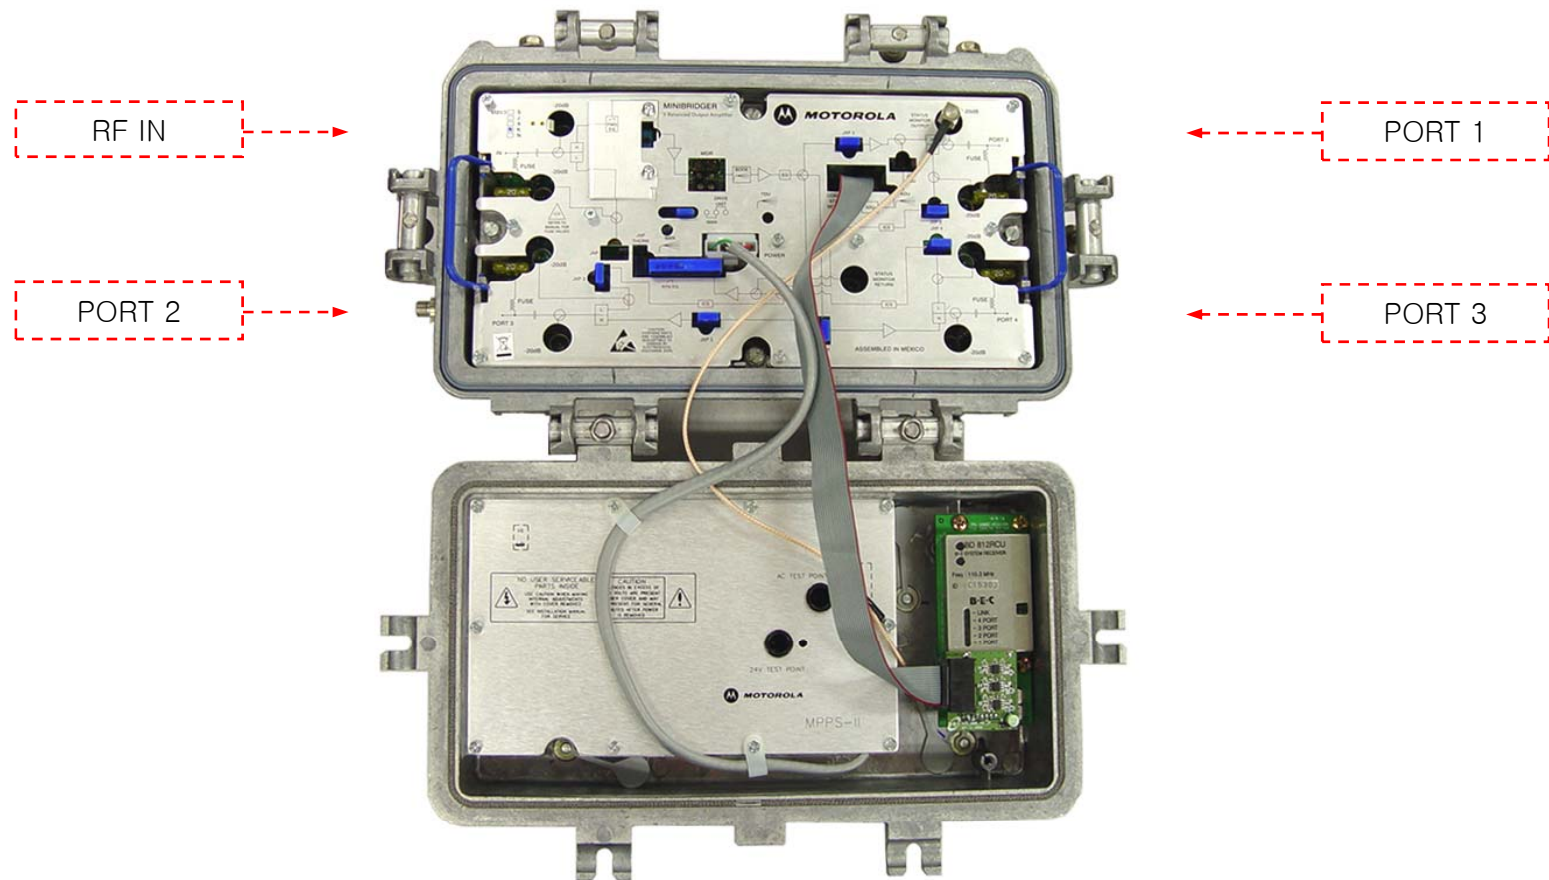



감사합니다.